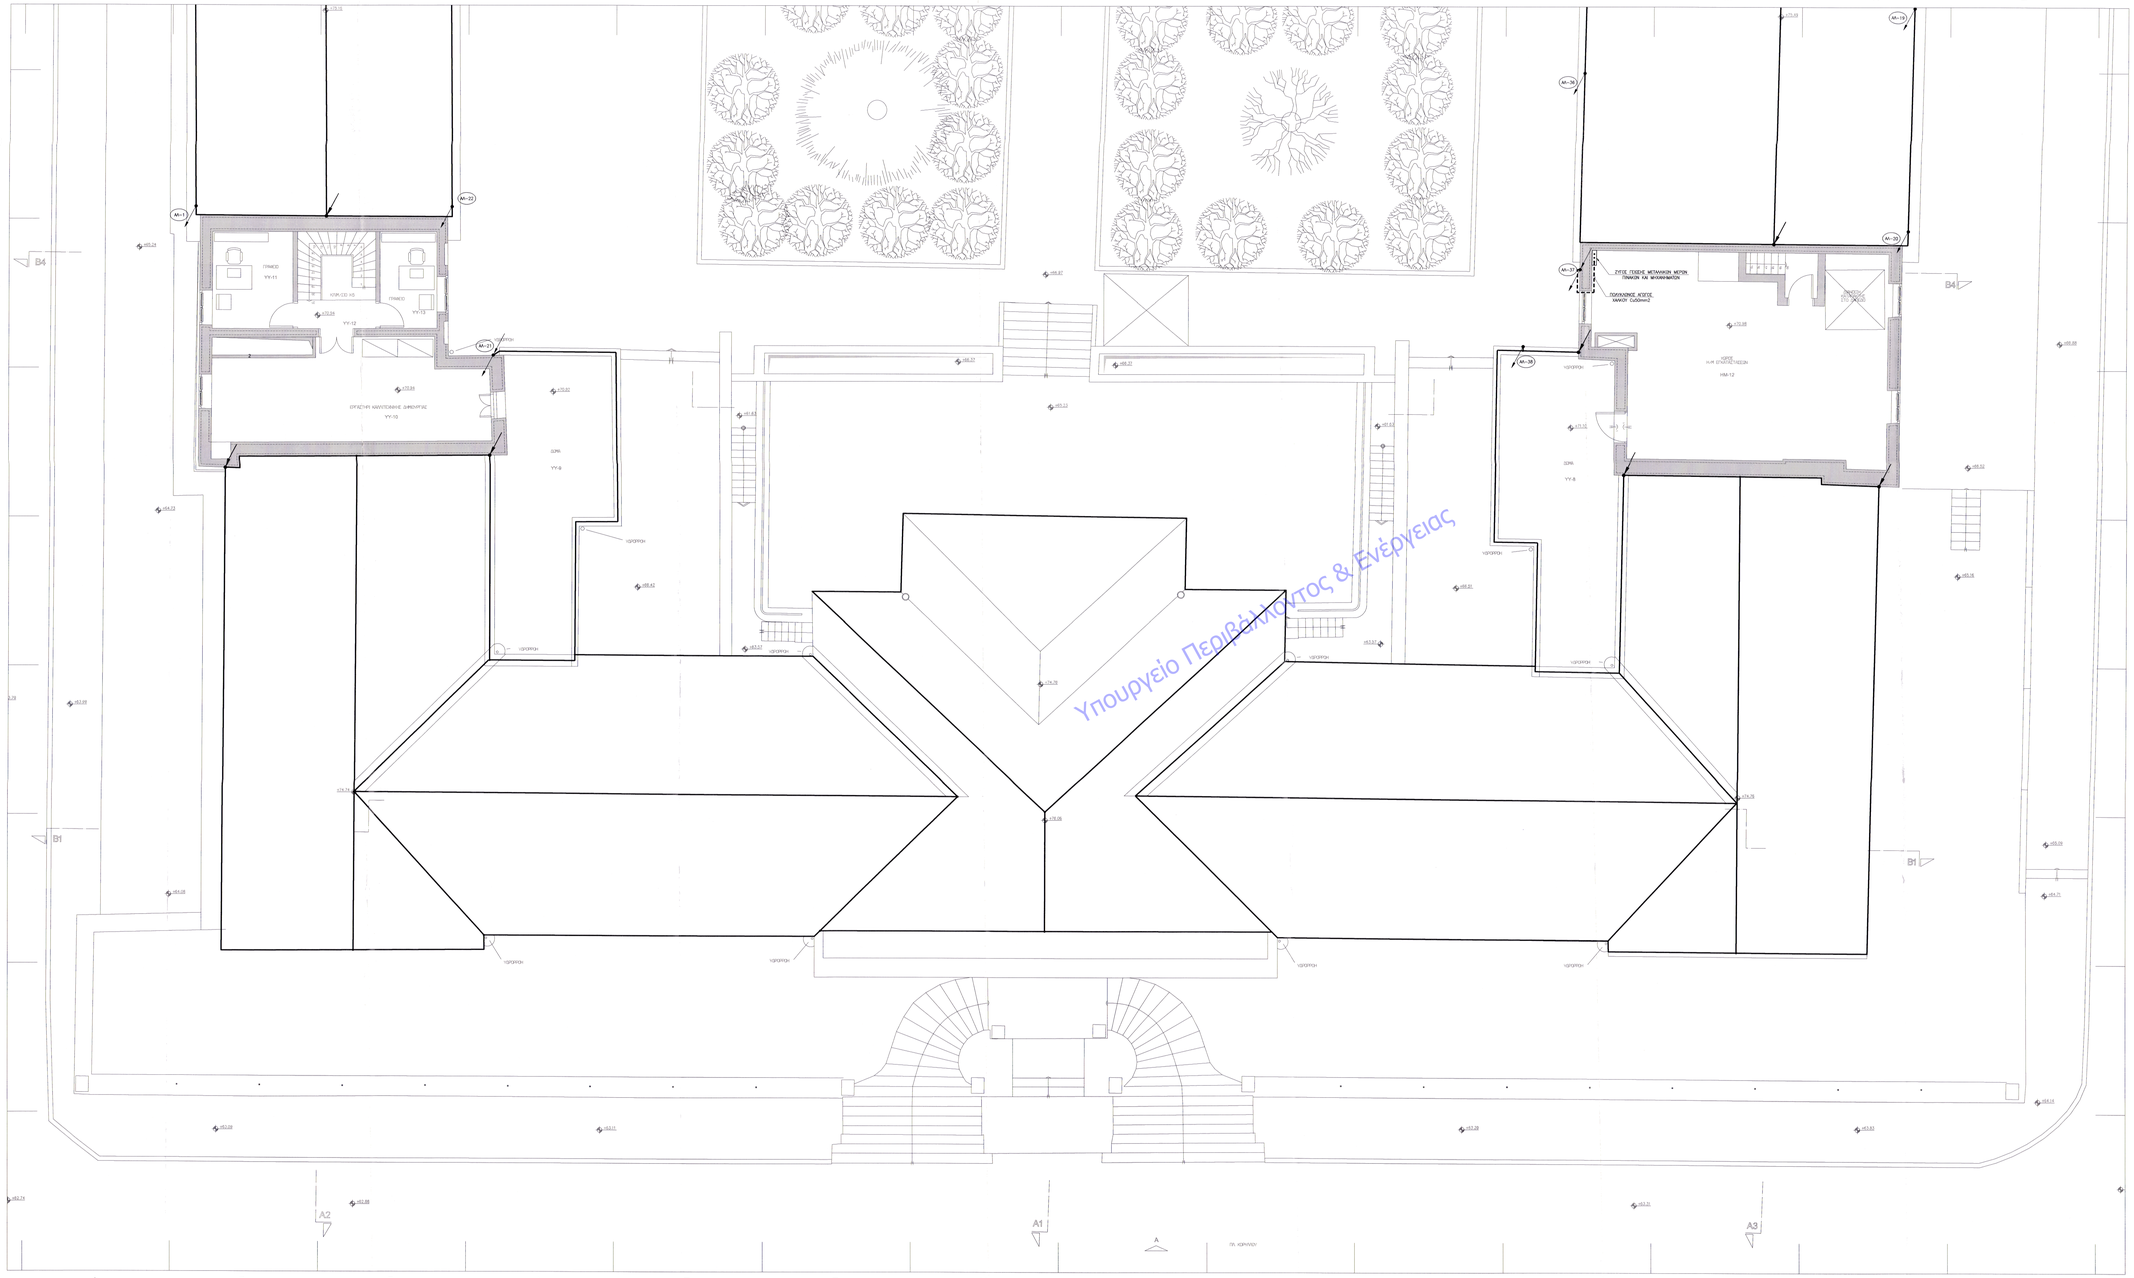
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΣΥΡΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΛΗΜΑΝΟΥ #8
ΤΑΜΑ ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 30x2mm
ΤΑΜΑ ΗΜΕΙΩΔΩΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΛΥΒΔΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΜΟΣΔΑΡΤΡΟΜΕΝΗ 30x3mm (ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΙΚΟΥ)
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΖΥΓΟΣ ΕΞΟΕΛΛΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΑΣΥΡΤΕΣ ΚΑΛΟΔΙΟΥ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΜΟΣΔΑΡΤΡΟΜΕΝΕΣ #10
ΑΣΥΡΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΛΗΜΑΝΟ #8
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΗΜΕΙΩΔΩΝΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΟΥΗΔΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ50164.
2. Η ΤΑΜΙΑ ΗΜΕΙΩΔΩΝΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥΟΝΤΑΙΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑ 2m ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ "ΤΑΜΑΣ-ΟΠΑΝΕΜΟΙ".
3. ΚΑΘΕ 20m ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΥΡΤΟΤΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΣΥΡΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣΕΩΣ ΣΥΣΤΟΛΩΝ-ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΘΕΡΜΑΣ ΕΠΙΜΟΣΔΑΡΤΡΟΜΕΝΟΥ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΚΟΡΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
4. Η ΤΑΜΙΑ ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2m ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΑ ΕΒΑΛΕΤΟ, ΣΕ ΒΑΘΟΣ 70cm.
5. ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΣΥΡΤΟΥ ΚΑΛΟΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 41x41x500mm (ΣΥΛΑΚΑ) ΜΕ ΓΑΥΣΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ.
6. Η ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΜΙΑ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΤΑΜΑ ΑΝΑ 1m ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑΝΤΑ ΚΑΛΥΒΔΙΝΑ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΜΟΣΔΑΡΤΡΟΜΕΝΑ, ΜΑΚΡΟΣ 30cm, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑ 2m.
7. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΥΡΤΟΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΑΝΑ 1m ΜΕ ΚΟΛΛΑΝΟΥΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.
8. ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΘΑ ΓΕΙΩΘΕΙ ΜΕ ΦΙΑΛΤΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΟΠΟΜΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΞΑ.
ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΛΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ
ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΑΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ CuSO4mm2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΙΛΟΒΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΥ-10
ΧΩΡΟΣ ΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΜ-12
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΥ-11
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΥ-13
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΥ-12
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΥ-6
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΥΥ-8
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ