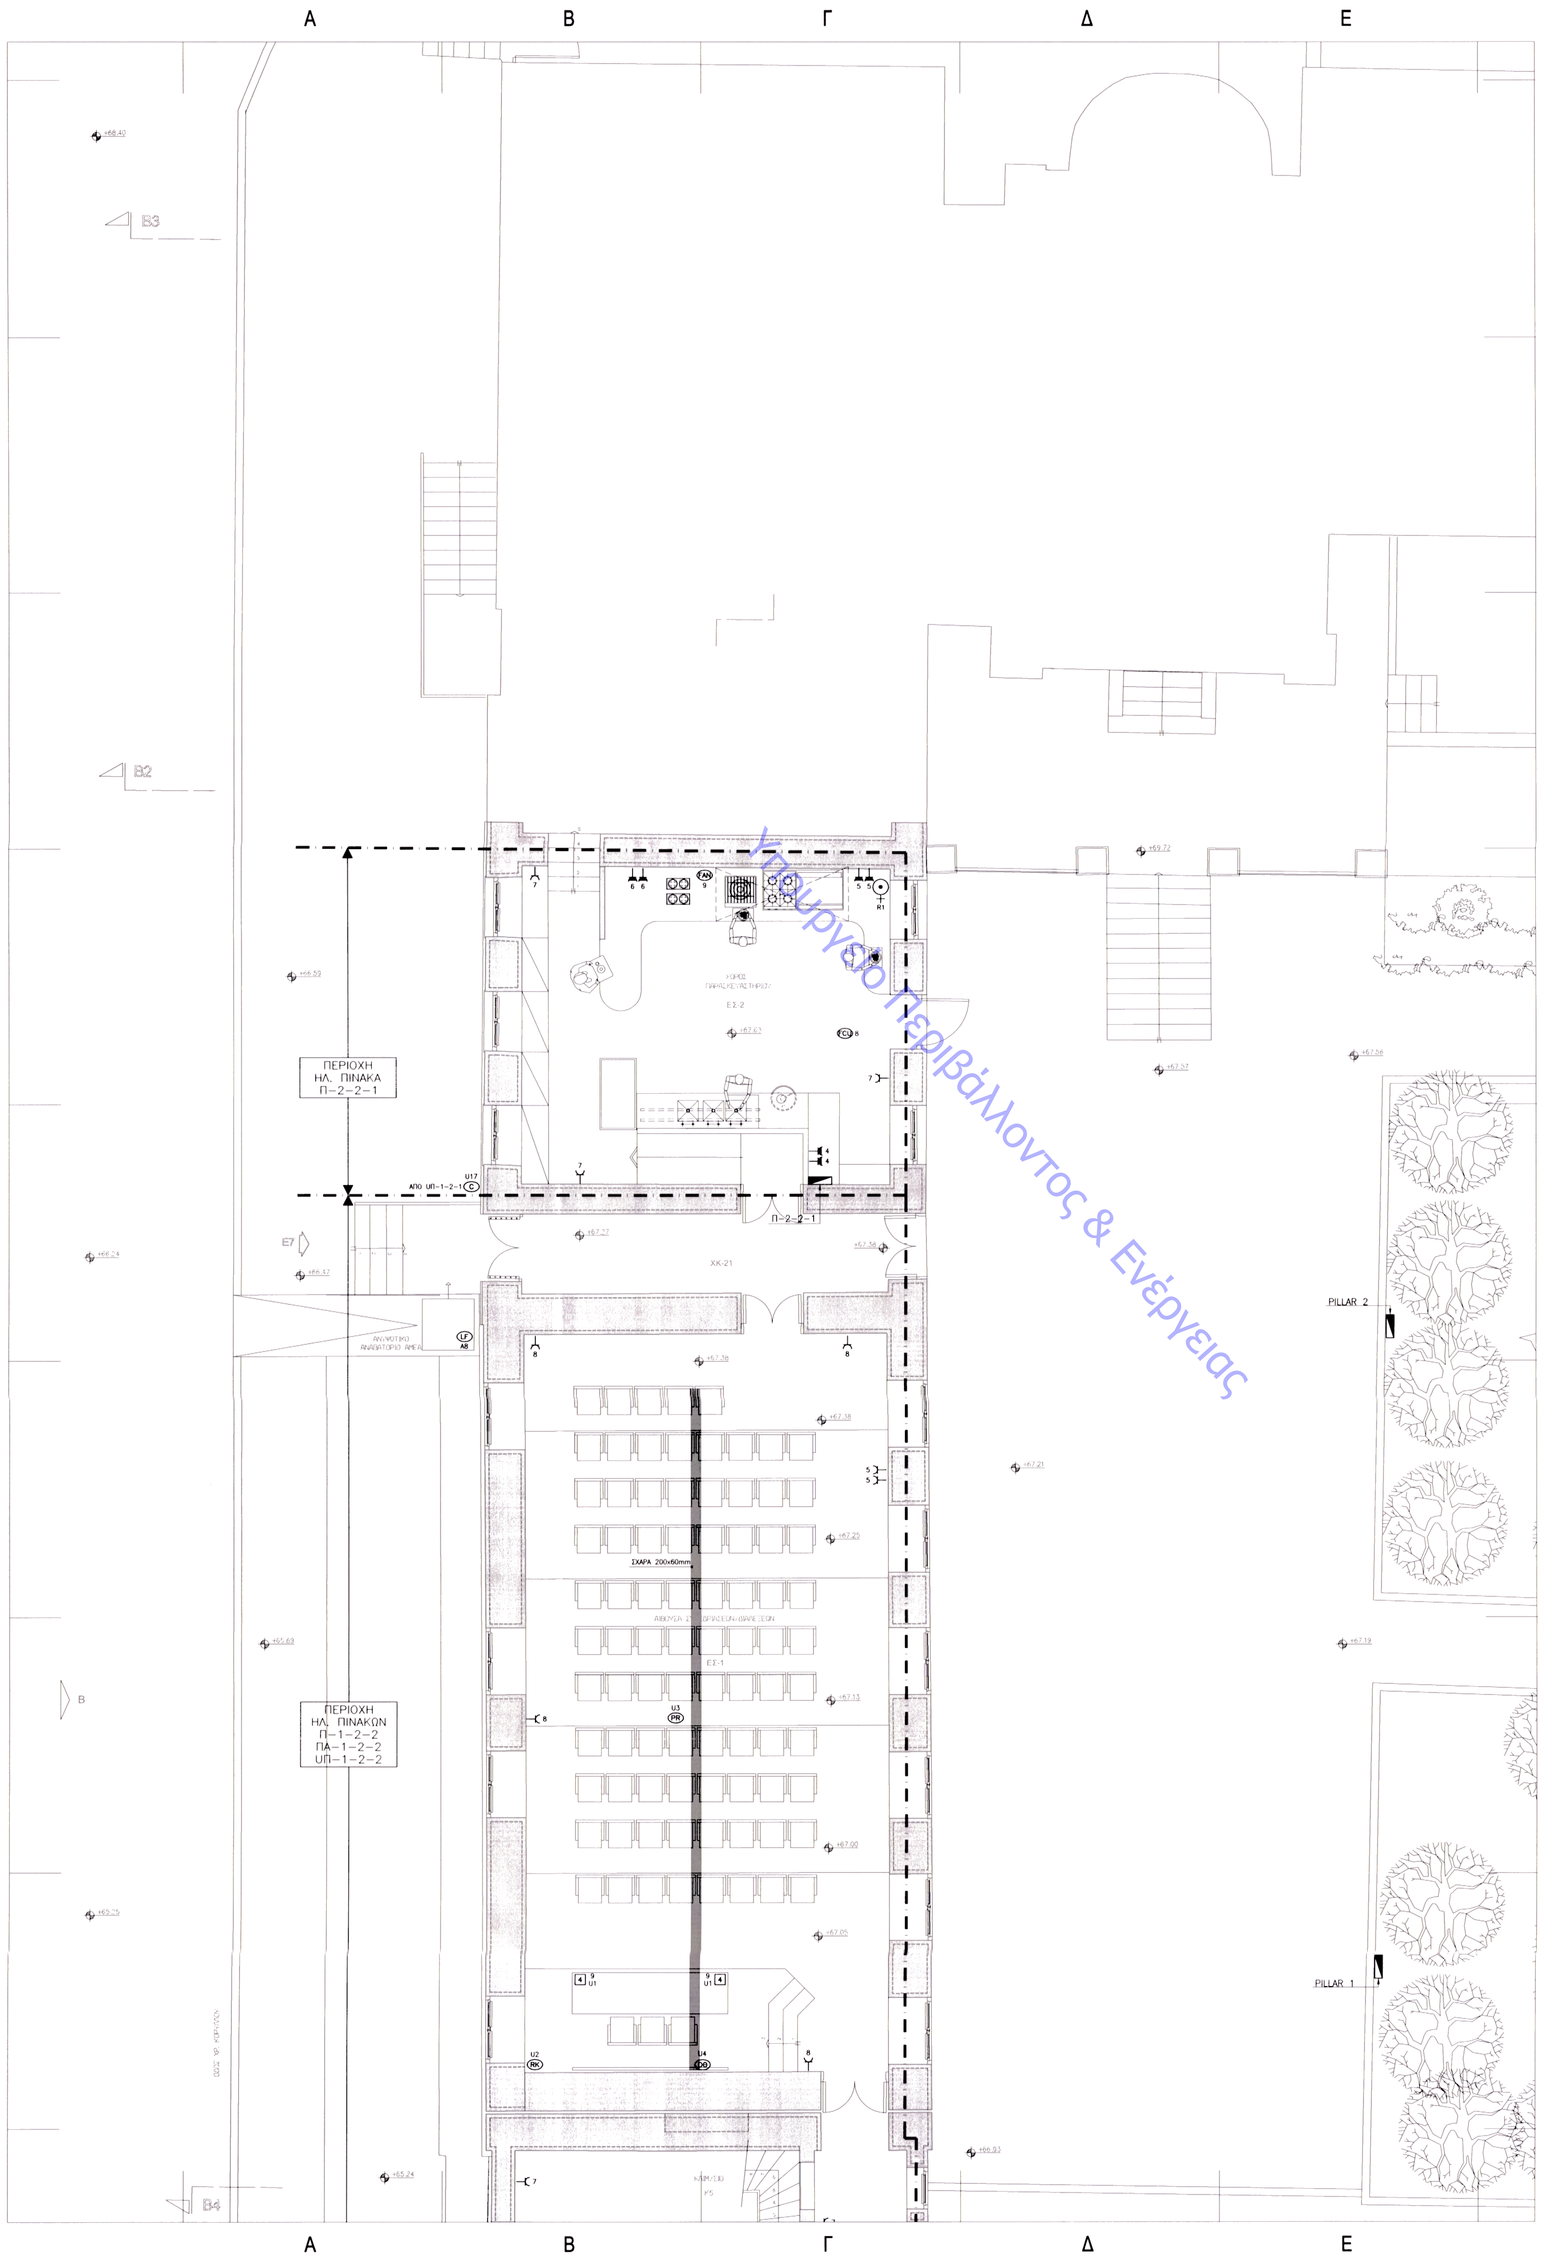

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ 16Α/250V, SCHUKO
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ 16Α/250V, SCHUKO – ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ UPS
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ 16Α/250V, SCHUKO ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗ 4 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (2 ΔΕΗ + 2 UPS)
- ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΛΗΨΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16Α/250V ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
- EC – ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- C – ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΜΕΡΑΣ
- TE – ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- TVA – ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ R-TV
- AC – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ACCESS CONTROL
- AU – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- FD – ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
- PR – ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
- OG – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
- LF – ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ
- FCU – ΠΑΡΟΧΗ FAN COIL UNIT
- SU – ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ SPLIT UNIT
- FAN – ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
- AHU – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
- SA – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ
- P – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (MANA)
- BMS – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ BMS
- HP – ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- AKC – ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- SS – ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- CCTV – ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ CCTV
- PUMP – ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΣΧΑΡΑΣ
- CP – ΠΑΡΟΧΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
- WS – ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ
- VAM – ΠΑΡΟΧΗ VAM
- KWh – ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕΗ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
- 105x50/2 – ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ, ΠΛΑΤΟΥΣ 105mm–ΠΑΧΟΥΣ 50mm
- 100x50 – ΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΠΛΑΤΟΥΣ 100mm–ΥΨΟΥΣ 50mm
- ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΑΝΑΛ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
- ΟΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
- ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΟΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
- ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- Π–2–2–1 → ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (1 ΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ, 2 ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 3 ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ); ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ Η/Ζ
- ΠΑ–1–2–2 → ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (1 ΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ, 2 ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 3 ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ); ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ Η/Ζ
- ΥΠ–1–2–1 → ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (1 ΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ, 2 ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 3 ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ); ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ UPS
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

06					
05					
04/14.03.18	Ι. ΜΑΡΑΤΣΟΡΗΣ Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	Φ. ΜΠΕΡΟΥΤΑΚΗΣ Θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ	Σ. ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	Ι. ΜΑΡΑΤΣΟΡΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03/19.05.17	Ι. ΜΑΡΑΤΣΟΡΗΣ Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	Φ. ΜΠΕΡΟΥΤΑΚΗΣ Π. ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ	Σ. ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΟΝΤΗ	Ι. ΜΑΡΑΤΣΟΡΗΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
02/04.03.11	Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	Δ. ΔΑΦΝΟΛΑΚΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
01/17.09.10	Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	Δ. ΔΑΦΝΟΛΑΚΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	Σ. ΛΙΒΑΔΑΣ	ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΗΜΕΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν συνοδεύει την
Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ με αριθ. πρωτ.:
ΥΠΕΣ/ΔΙΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΔΙΟΙΚ/45/304521
43.61/14.11.2018

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α3
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +66,54
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΙΝΗΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 05354
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ IPK-02.2

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΒΕΤΑΓΡΑΝ Α.Ε.Μ.
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΟΜΗ Α.Ε.
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • TEAM M.H Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ,ΤΗΛ.210-7250196, FAX: 210-7239568

ΤΕΑΜ Μ.Η Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΑ 10 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 72
ΑΡ. ΦΑΚ.: 877305
ΑΦΜ: 095188811 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 644 6064 – FAX: 210 644 1080

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. • ΑΡΙΘΜΟΣ ... ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΑ 10 • ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 ... Τ.Κ. 10020 ΚΙΝΗΤΟ: 6936... 6446644