ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ | Α/Α Πράξης: 423334
Ημ/νία έκδοσης αρχίου: 07/6/2022
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://apps.hse.gr/adeiasselidi/faces/searchDocFile

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΟΡΟΦΗΣ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 120cm (25W) ή 240cm (50W)
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ "ΣΚΑΦΗ" 2x36W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (IP65) 2x36W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (IP65) 1x18W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΓΙΑ ΩΡΑΙΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 25W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 18W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ METAL HALIDE 70W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΤΥΠΟΥ "ΧΑΜΑΤΟΡΑ" ΕΠΙΤΟΙΧΟ 18W
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ "ΧΑΜΑΤΟΡΑ" ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1x26W
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

- Τ3: ΡΟΦΗΣΗΡΑΣ ΡΑΛΑ ΤΡΙΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝΩΝ 3x14W ΕΠΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
- Τ4: ΡΟΦΗΣΗΡΑΣ ΡΑΛΑ ΔΥΟΝΙΩΝΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝΩΝ 2x18W

W1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΠΛΙΚΑ) LED 15W
W2: ΚΟΝΕΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 7W ΚΑΙ ΣΥΝΔΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
W3: ΚΟΝΕΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ, ΠΛΑΓΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W
W4: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΠΛΙΚΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 1W
W5: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 10W
W6: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 7W
W7: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΠΛΙΚΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 28W
D1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DOWNLIGHT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W
D2: ΚΟΝΕΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ SPOT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W
D3: ΚΟΝΕΤΟ SPOT ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 2x9W
D4: ΚΟΝΕΤΟ SPOT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W
D5: ΚΟΝΕΤΟ SPOT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 7W

P2: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 30W ΤΥΠΟΥ "ΛΑΜΠΑΔΑΣ"

L1: ΕΠΙΤΡΑΧΗΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 40W

X5: ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 40W ΕΥΡΕΩΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ
X6: ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W, ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP44
X7: ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W, ΕΥΡΕΩΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΑΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65

XW1: ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 15W, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP44
XW2: ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 15W, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
XW3: ΚΟΝΕΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΟ LED 15W, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΡΟΦΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ.
2. ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 1W
3. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ CONTROLLERS ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΛΗ 2). ΟΙ CONTROLLERS ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS).
4. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ.
5. ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ.
6. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΟΥΑΛΕΤΑ, WC), Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ.
7. ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 0.1m ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΕΚΙ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΗΣ.
8. ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
9. ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ.
10. ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 0.3m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΕ ΥΨΟΣ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
11. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΠΟΝΟ ΔΙΑΦΕΥΓΕ ΚΑΝΑΛΙ, ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ. ΚΑΙ Οι ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
12. ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΟΜΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.
13. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΧΟΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΑΓΝΗΣΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Η/Ζ, ΒΑΣΤΕ ΣΧΕΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΩΝ.
14. ΟΙ ΕΠΙΠΟΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.8m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.

06.						
05.						
04-/4/2018	Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	Θ. ΜΠΕΛΛΟΥΜΙΝΑΚΗΣ	Σ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ	Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
03-/10/2017	Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	Θ. ΜΠΕΛΛΟΥΜΙΝΑΚΗΣ	Σ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ	Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΦΑΣΗ
02-/04/2015	Α. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	Θ. ΜΠΕΛΛΟΥΜΙΝΑΚΗΣ	Σ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ	Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
01-/12/2010	Α. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	Σ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ	Σ. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΑΡΧ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΑΡ. ΜΗΧ. 87.130
ΤΗΛ.: 210 5540-472, FAX: 210 5540-472
e-mail: vasilakou@ktiriodotisi.gr

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡ. ΛΑΒΔΑ ΑΕ
ΔΙΠΛ. ΗΛΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΧ. 87.130
ΤΗΛ.: 210 5540-472, FAX: 210 5540-472
ΖΕΦΥΡΟΥ 10 Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 12, 17121 ΑΜΦΙΘΕΑ
ΔΙΑΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ 1, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ Α1
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +66,54
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 05.354

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΚΩΝΣΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΘΕΤΑ ΚΩΝ. ΚΕΛΛΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΗΜ. ΚΕ.
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΙΜ Η/Μ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΙΡΦ-02.1**

ΑΡΙΘΜΟΣΜΟΥ Δ. 10676 ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ:210-7259958, FAX: 210-7239568

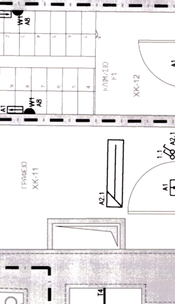

Το παρόν συνοδεύει την Απόφαση Δημάρχου Πατρέων με Αριθμό Πρωτ.: 45611/14-10-22

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας