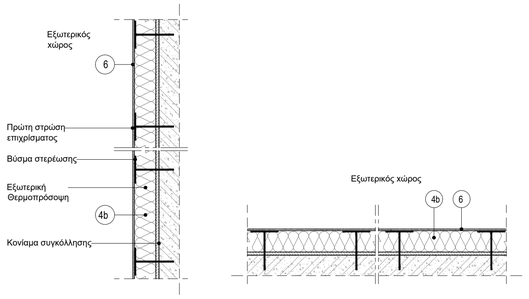

ET01

Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a	
	1b	
	1c	
Οπτοπλινθοδομή :	2	
Γυψοσανίδα :	3s	
	3f	
	3w	
	3wf	
	3ws	
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a	
Μόνωση από διογκωμένη Πολυστερίνη :	4b	70 mm
Επίχρισμα :	5	
Επίχρισμα θερμοπρόσοψης τεχνοτροπίας αρτιφισιέλ :	6	5 mm
Επένδυση Μαρμάρου :	7	
Πυκνότητα Μόνωσης :		50 Kgr/m³
*Απόσταση Ορθοστατών :		
Rw	≥	

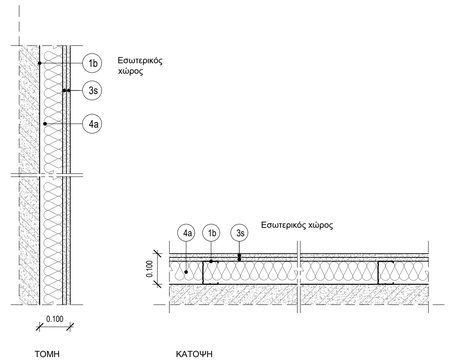

ET02

Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a	
	1b	CW 75
	1c	
Οπτοπλινθοδομή :	2	
Γυψοσανίδα :	3s	12.5 mm
	3f	
	3w	
	3wf	
	3ws	
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a	60 mm
Μόνωση από διογκωμένη Πολυστερίνη :	4b	
Επίχρισμα :	5	
Επίχρισμα θερμοπρόσοψης τεχνοτροπίας αρτιφισιέλ :	6	
Επένδυση Μαρμάρου :	7	
Πυκνότητα Μόνωσης :		50 Kgr/m³
*Απόσταση Ορθοστατών :		600 mm
Rw	≥	

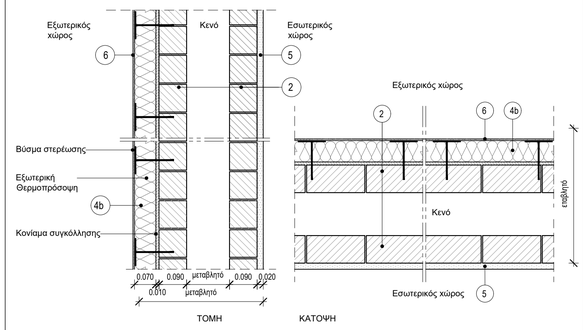

ET03

Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a	
	1b	
	1c	
Οπτοπλινθοδομή :	2	90x90x190 mm
Γυψοσανίδα :	3s	
	3f	
	3w	
	3wf	
	3ws	
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a	
Μόνωση από διογκωμένη Πολυστερίνη :	4b	70 mm
Επίχρισμα :	5	20 mm
Επίχρισμα θερμοπρόσοψης τεχνοτροπίας αρτιφισιέλ :	6	5 mm
Επένδυση Μαρμάρου :	7	
Πυκνότητα Μόνωσης :		50 Kgr/m³
*Απόσταση Ορθοστατών :		
Rw	≥	

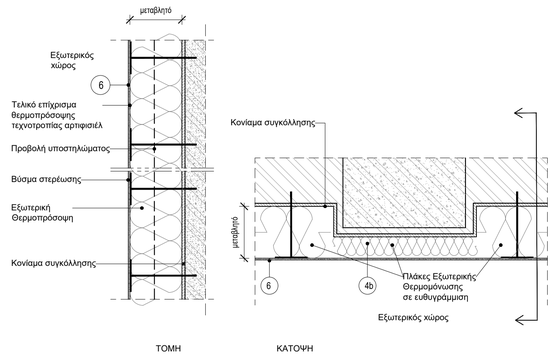

ET04

Σκελετός Γυψοσανίδας :	1a	
	1b	
	1c	
Οπτοπλινθοδομή :	2	
Γυψοσανίδα :	3s	
	3f	
	3w	
	3wf	
	3ws	
Μόνωση από πλάκες Ορυκτοβάμβακα Πάχους :	4a	
Μόνωση από διογκωμένη Πολυστερίνη :	4b	70 mm
Επίχρισμα :	5	
Επίχρισμα θερμοπρόσοψης τεχνοτροπίας αρτιφισιέλ :	6	5 mm
Επένδυση Μαρμάρου :	7	
Πυκνότητα Μόνωσης :		50 Kgr/m³
*Απόσταση Ορθοστατών :		
Rw	≥	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η ένδειξη του είδους γυψοσανίδας που χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο ξηράς δόμησης σημειώνεται με το αντίστοιχο γράμμα όπως περιγράφεται παρακάτω /

s : κανή γυψοσανίδα / standard gypsum board
w : ανθυγρή γυψοσανίδα / moisture resistant gypsum board
f : πυράντοχη γυψοσανίδα / fire resistant gypsum board
wf : ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα / fire-moisture resistant gypsum board

* Για ύψη που ξεπερνούν τα 3,00 μ. η απόσταση των ορθοστατών θα καθορίζεται από τον προμηθευτή του συστήματος σύμφωνα με το συνολικό ύψος της τοιχοποιίας. Πιθανή επιπλέον ενίσχυση του συστήματος σε σχέση με το ύψος της τοιχοποιίας θα καθορίζεται από τον προμηθευτή /

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

-Η σχετική στάθμη ±0.00 της Βιβλιοθήκης ανταποκρίνεται στην απόλυτη στάθμη +4.53
-Τα σχέδια βασίζονται στην αποτύπωση που δόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων. Όλες οι διαστάσεις και οι τυπολογίες των τοιχοποιών πρέπει να επιβεβαιωθούν από τον εργολάβο.

ΕΚΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 21
ΕΚΔΟΣΗ: 00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10
ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Αλ01
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: B908d

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210.72.50.196, EMAIL: betaplan@betaplan.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γραφείο Στατικών Μελετών
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες
Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11473 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210.64.69.575

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολικών Μελετών
Κωνσταντίνος Χόντος & Συνεργάτες
ΟΜΗΡΟΥ 18, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210 26 34 209

BETAPLAN
ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 76
ΤΗΛ.: 210 72 50 196, FAX: 210 72 39 568
e-mail: betaplan@betaplan.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 15376
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1, 106 76 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 7250196

© Copyright 2022 BETAPLAN, All Rights Reserved